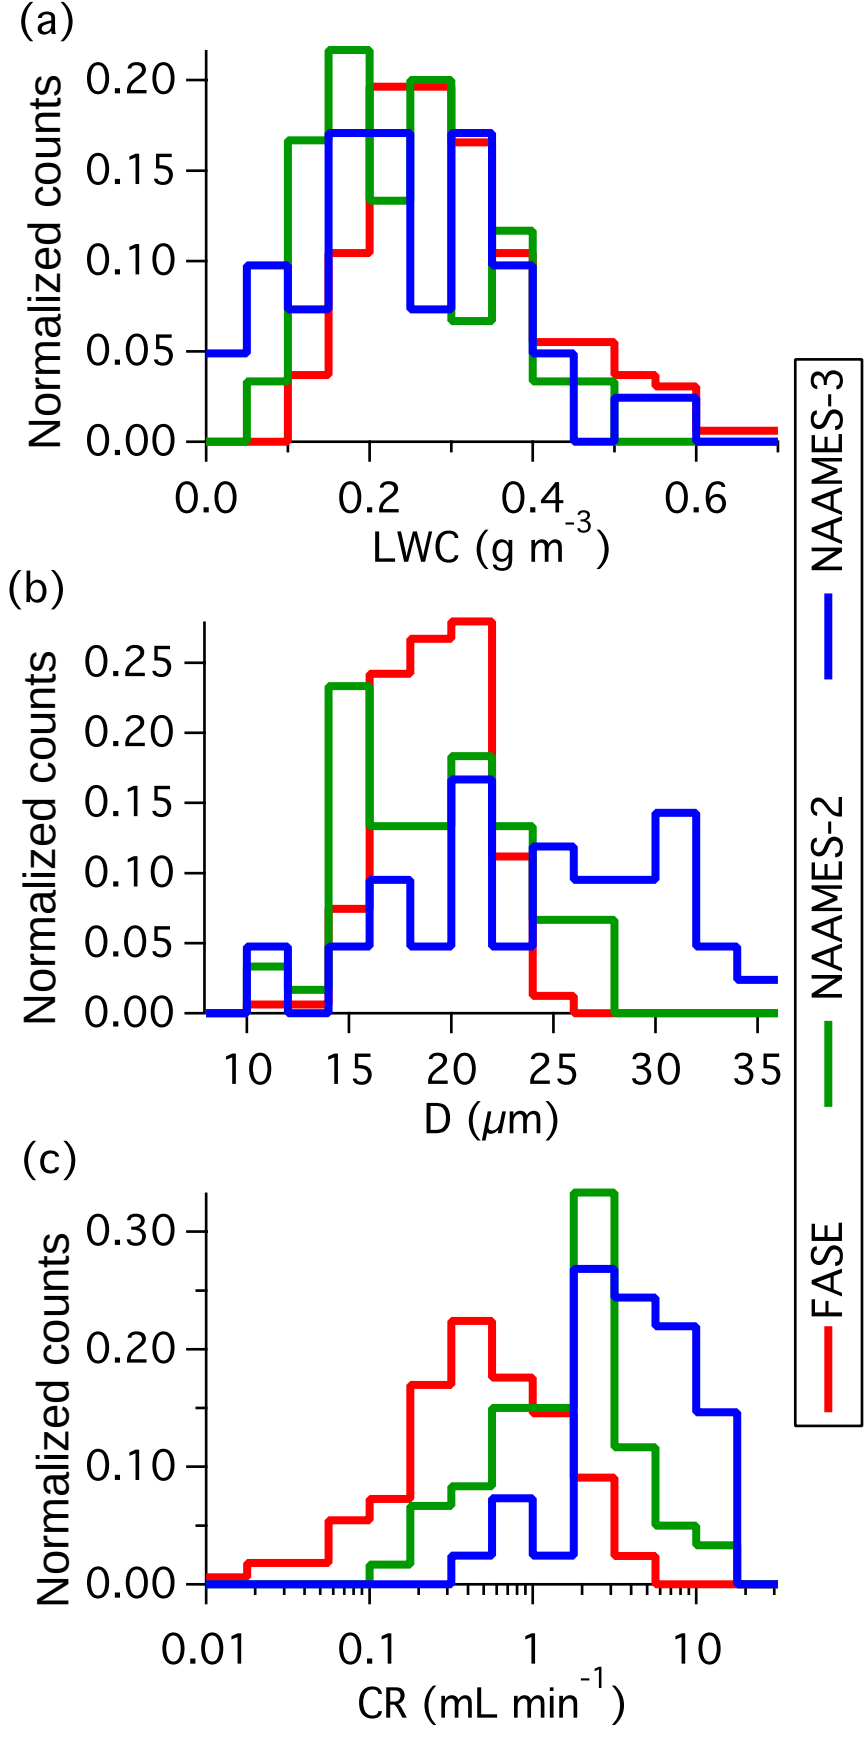
(a)
Normalized counts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.0
0.2
0.4
0.6
LWC (g m-3)
(b)
Normalized counts
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
10
15
20
25
30
35
D (μm)
(c)
Normalized counts
0.30
0.20
0.10
0.00
0.01
0.1
1
10
CR (mL min-1)
NAAMES-3
NAAMES-2
FASE