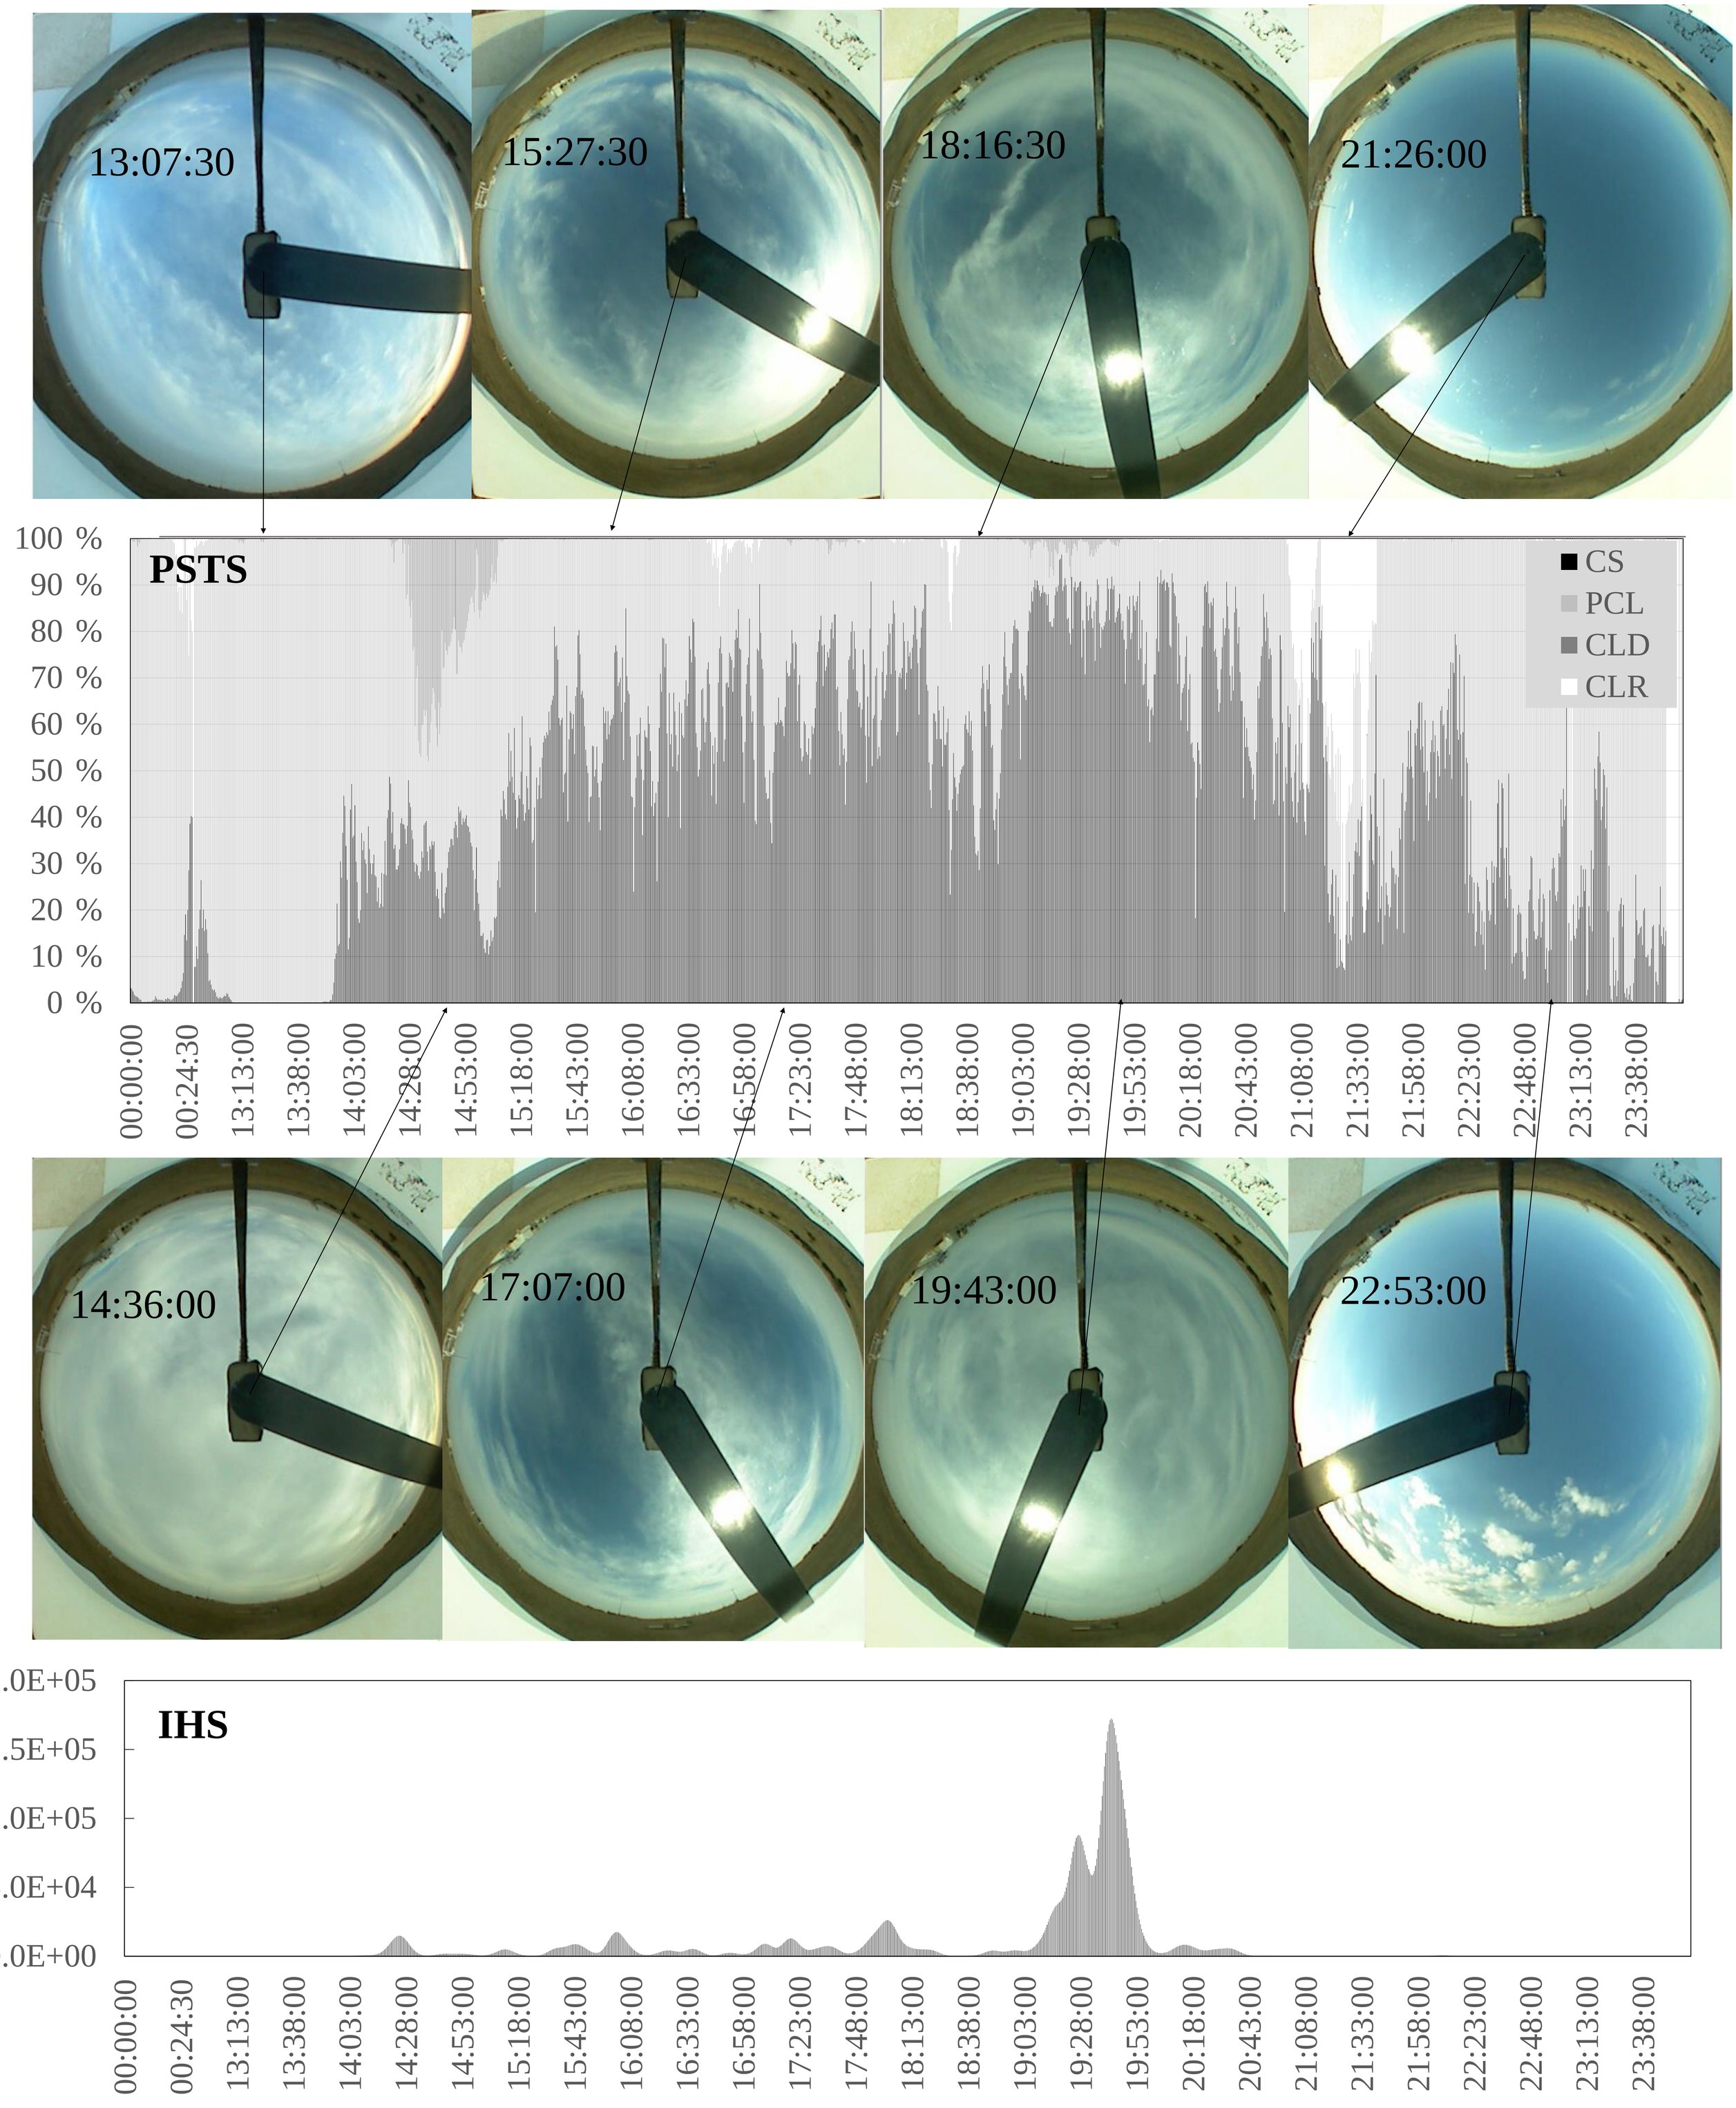
13:07:30
15:27:30
18:16:30
21:26:00
PSTS
CS
PCL
CLD
CLR
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
00:00:00
00:24:30
13:13:00
13:38:00
14:03:00
14:28:00
14:53:00
15:18:00
15:43:00
16:08:00
16:33:00
16:58:00
17:23:00
17:48:00
18:13:00
18:38:00
19:03:00
19:28:00
19:53:00
20:18:00
20:43:00
21:08:00
21:33:00
21:58:00
22:23:00
22:48:00
23:13:00
23:38:00
14:36:00
17:07:00
19:43:00
22:53:00
IHS
2.0E+05
1.5E+05
1.0E+05
5.0E+04
0.0E+00