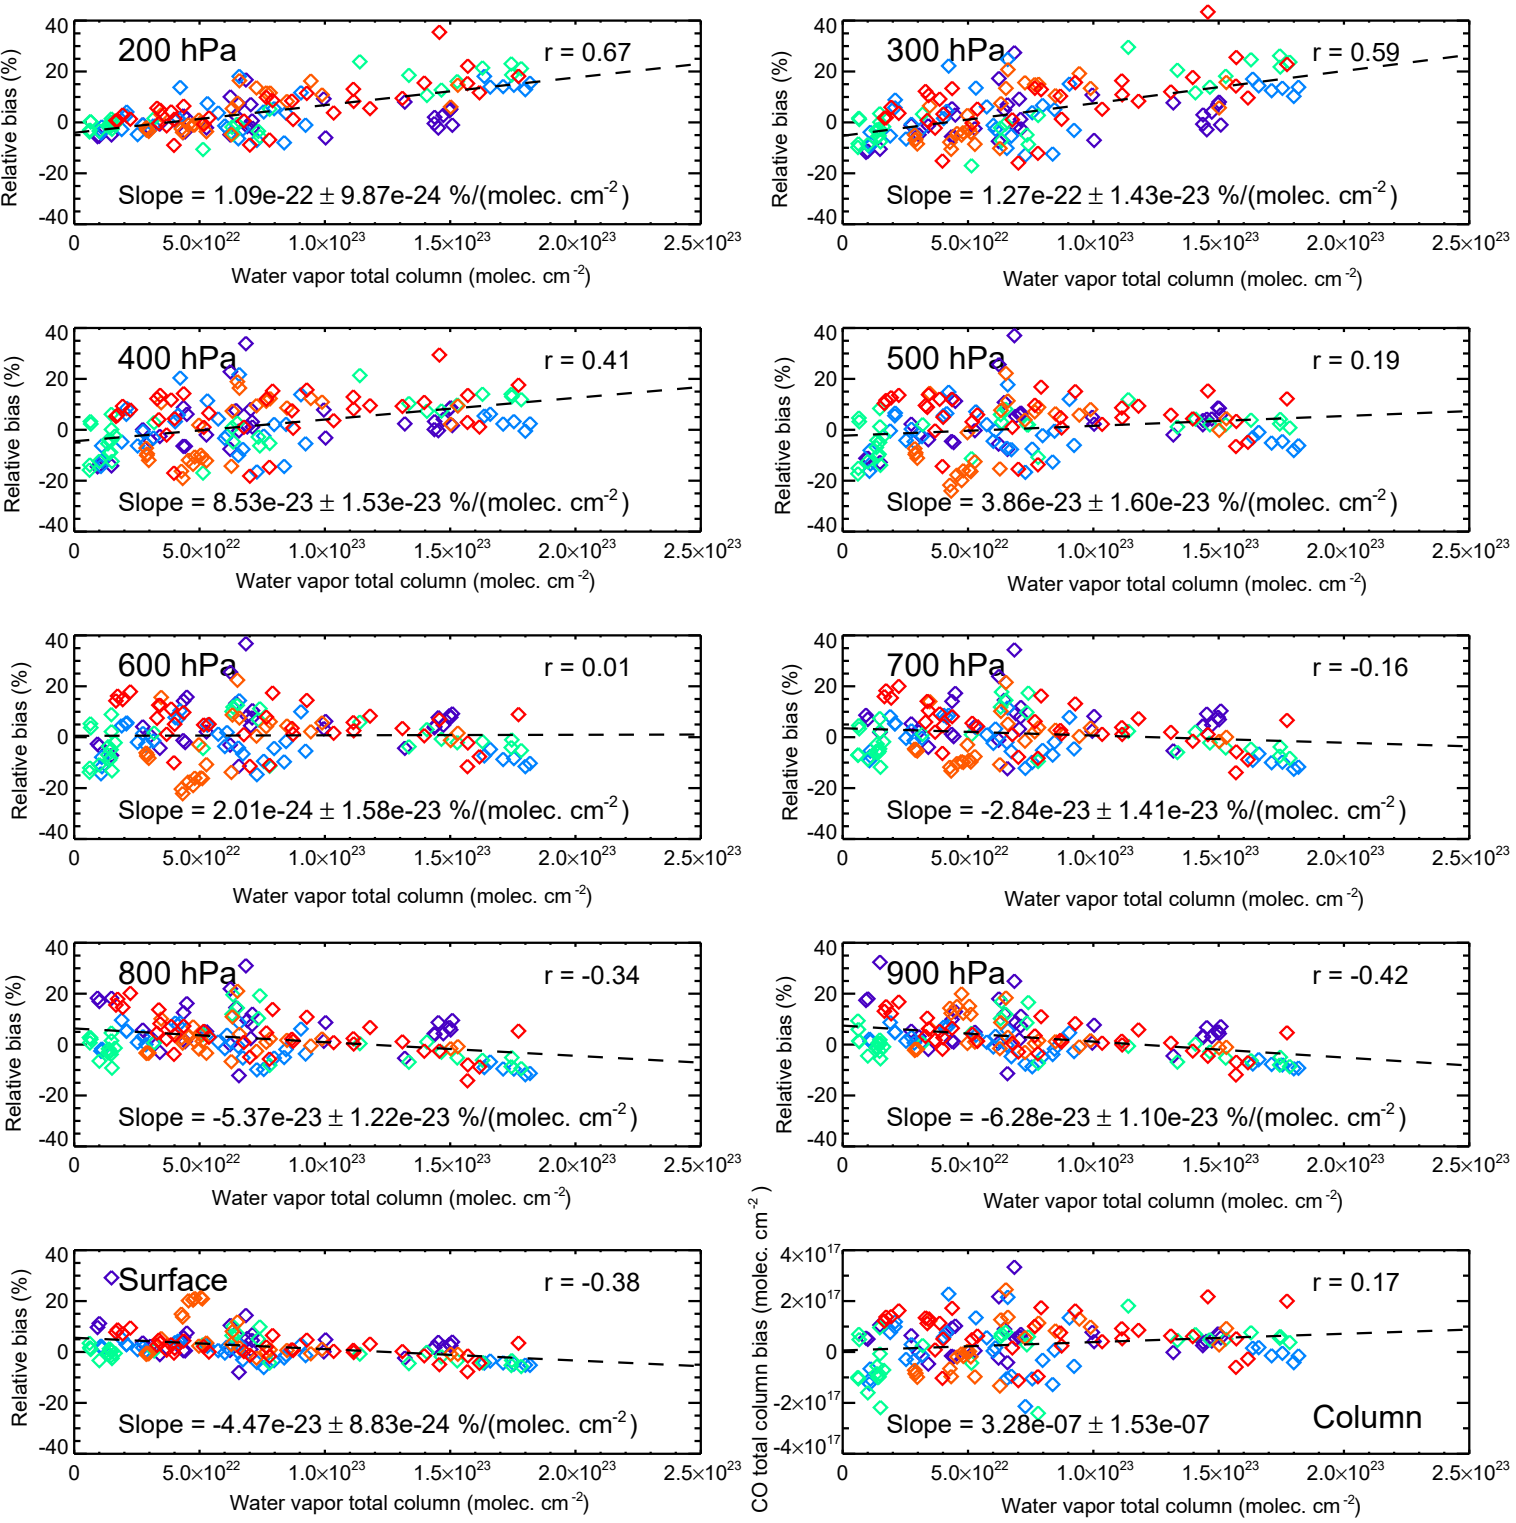
200 hPa
r = 0.67
Slope = 1.09e-22 ± 9.87e-24 %/(molec. cm-2)
300 hPa
r = 0.59
Slope = 1.27e-22 ± 1.43e-23 %/(molec. cm-2)
400 hPa
r = 0.41
Slope = 8.53e-23 ± 1.53e-23 %/(molec. cm-2)
500 hPa
r = 0.19
Slope = 3.86e-23 ± 1.60e-23 %/(molec. cm-2)
600 hPa
r = 0.01
Slope = 2.01e-24 ± 1.58e-23 %/(molec. cm-2)
700 hPa
r = -0.16
Slope = -2.84e-23 ± 1.41e-23 %/(molec. cm-2)
800 hPa
r = -0.34
Slope = -5.37e-23 ± 1.22e-23 %/(molec. cm-2)
900 hPa
r = -0.42
Slope = -6.28e-23 ± 1.10e-23 %/(molec. cm-2)
Surface
r = -0.38
Slope = -4.47e-23 ± 8.83e-24 %/(molec. cm-2)
r = 0.17
Slope = 3.28e-07 ± 1.53e-07
Column
Relative bias (%)
CO total column bias (molec. cm-2)
Water vapor total column (molec. cm-2)
0
5.0×10^22
1.0×10^23
1.5×10^23
2.0×10^23
2.5×10^23
40
20
0
-20
-40
4×10^17
2×10^17
-2×10^17
-4×10^17