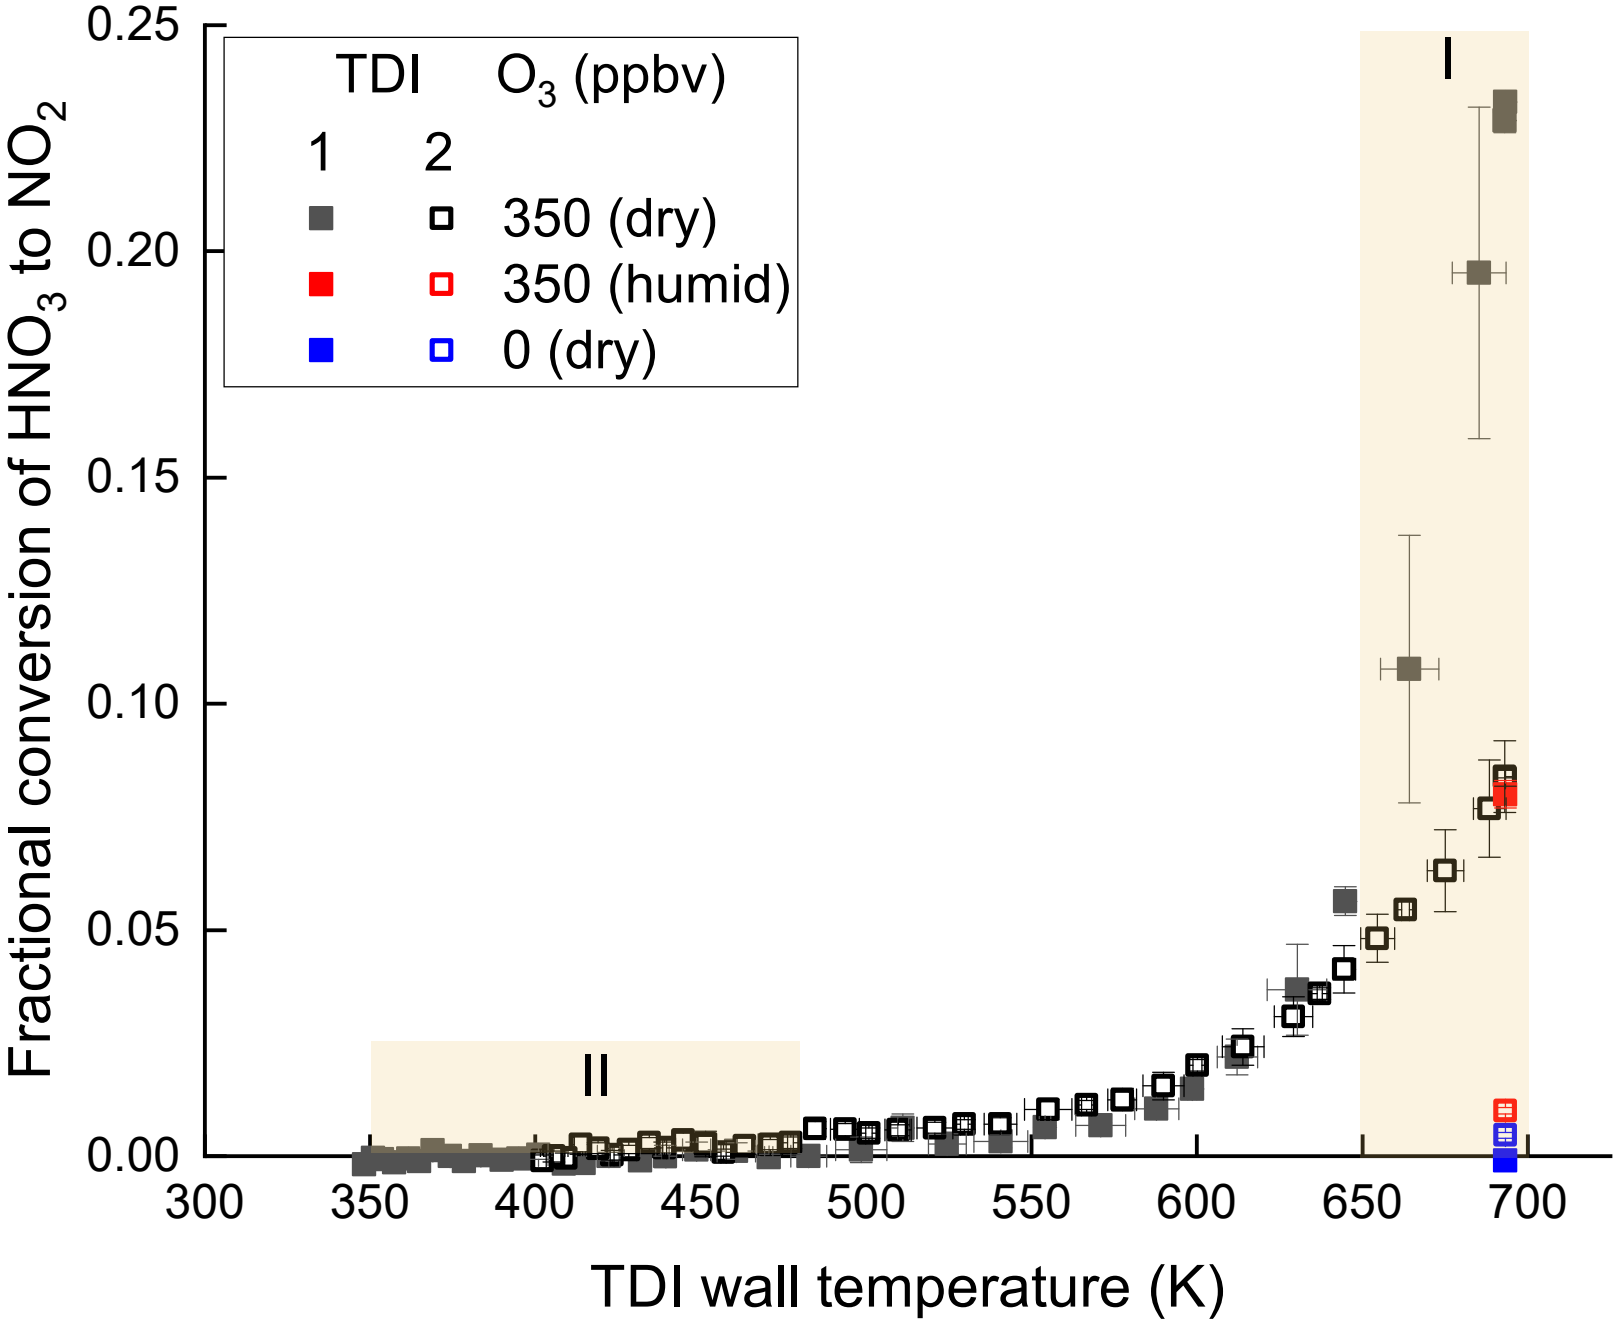
TDI
O3 (ppbv)
1
2
350 (dry)
350 (humid)
0 (dry)
I
II
Fractional conversion of HNO3 to NO2
TDI wall temperature (K)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
300
350
400
450
500
550
600
650
700