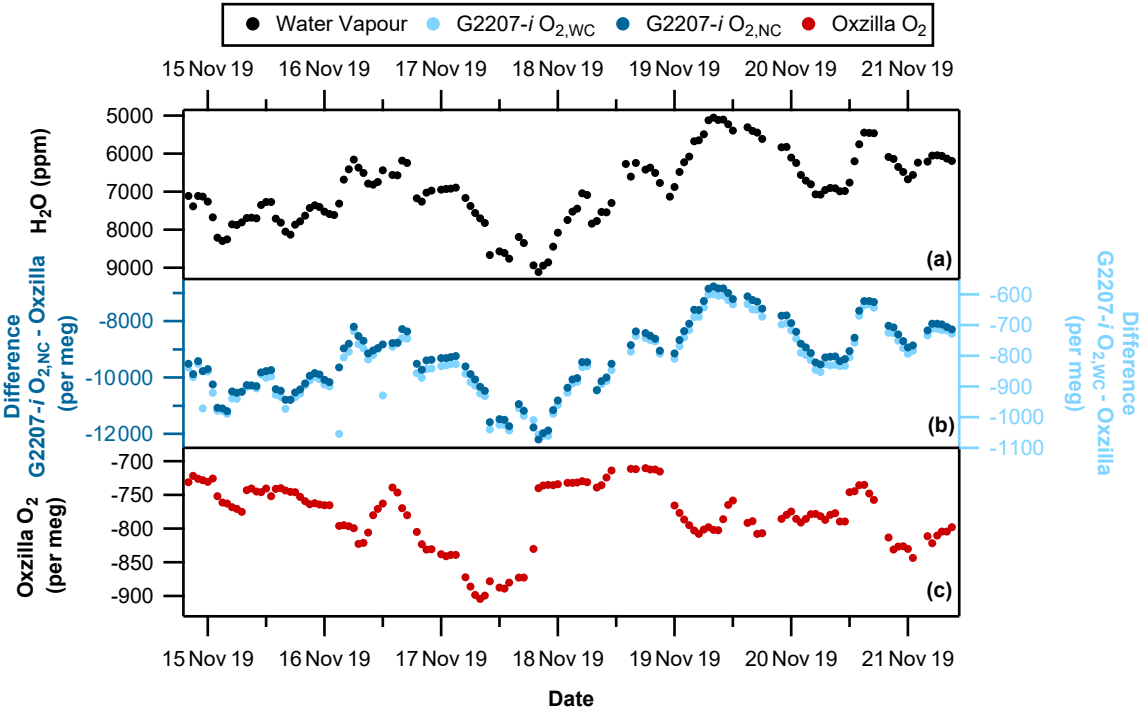
Water Vapour
G2207-i O2,WC
G2207-i O2,NC
Oxzilla O2
15 Nov 19
16 Nov 19
17 Nov 19
18 Nov 19
19 Nov 19
20 Nov 19
21 Nov 19
H2O (ppm)
5000
6000
7000
8000
9000
(a)
Difference G2207-i O2,NC - Oxzilla (per meg)
-8000
-10000
-12000
Difference G2207-i O2,WC - Oxzilla (per meg)
-600
-700
-800
-900
-1000
-1100
(b)
Oxzilla O2 (per meg)
-700
-750
-800
-850
-900
(c)
Date