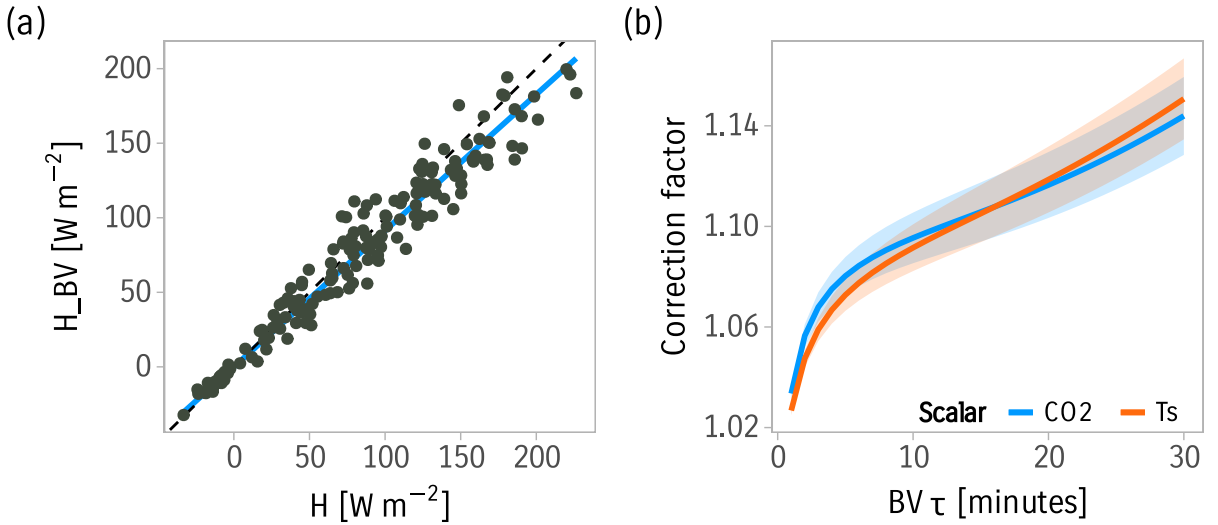
(a)
H_BV [W m^{-2}]
H [W m^{-2}]
0
50
100
150
200
(b)
Correction factor
BV τ [minutes]
1.02
1.06
1.10
1.14
0
10
20
30
Scalar
CO2
Ts