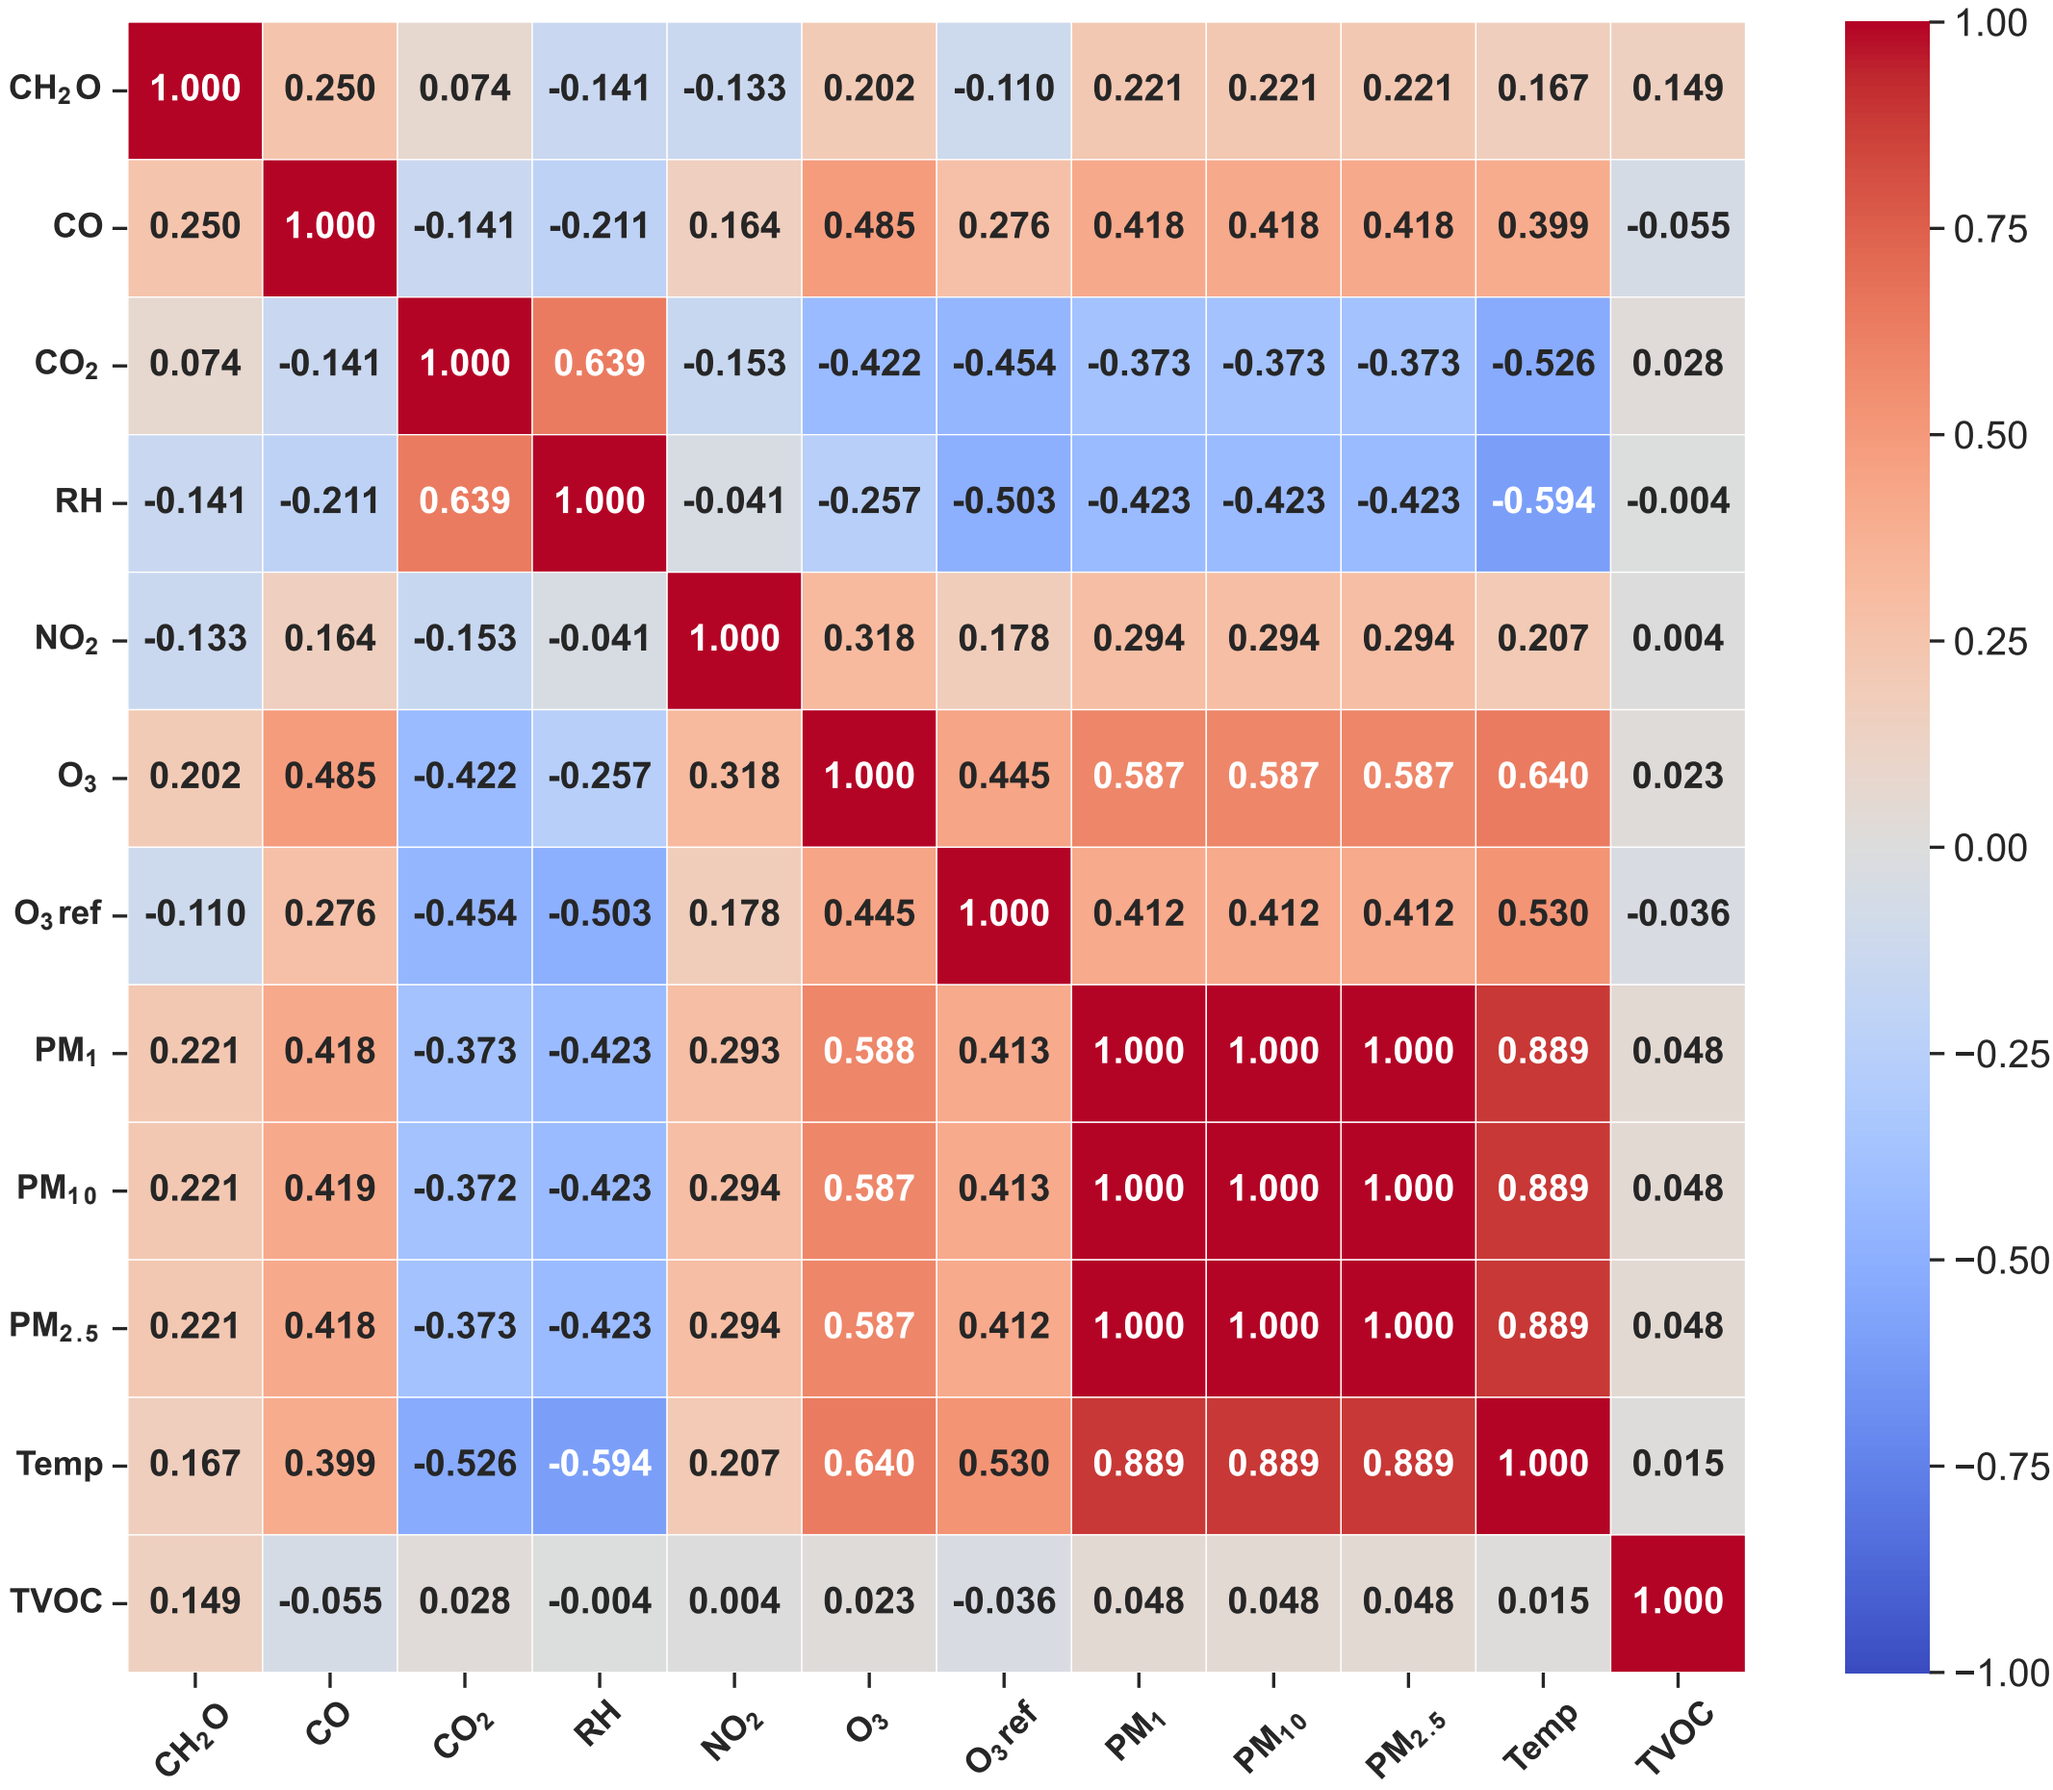
CH2O 1.000 0.250 0.074 -0.141 -0.133 0.202 -0.110 0.221 0.221 0.221 0.167 0.149
CO 0.250 1.000 -0.141 -0.211 0.164 0.485 0.276 0.418 0.418 0.418 0.399 -0.055
CO2 0.074 -0.141 1.000 0.639 -0.153 -0.422 -0.454 -0.373 -0.373 -0.373 -0.526 0.028
RH -0.141 -0.211 0.639 1.000 -0.041 -0.257 -0.503 -0.423 -0.423 -0.423 -0.594 -0.004
NO2 -0.133 0.164 -0.153 -0.041 1.000 0.318 0.178 0.294 0.294 0.294 0.207 0.004
O3 0.202 0.485 -0.422 -0.257 0.318 1.000 0.445 0.587 0.587 0.587 0.640 0.023
O3ref -0.110 0.276 -0.454 -0.503 0.178 0.445 1.000 0.412 0.412 0.412 0.530 -0.036
PM1 0.221 0.418 -0.373 -0.423 0.293 0.588 0.413 1.000 1.000 1.000 0.889 0.048
PM10 0.221 0.419 -0.372 -0.423 0.294 0.587 0.413 1.000 1.000 1.000 0.889 0.048
PM2.5 0.221 0.418 -0.373 -0.423 0.294 0.587 0.412 1.000 1.000 1.000 0.889 0.048
Temp 0.167 0.399 -0.526 -0.594 0.207 0.640 0.530 0.889 0.889 0.889 1.000 0.015
TVOC 0.149 -0.055 0.028 -0.004 0.004 0.023 -0.036 0.048 0.048 0.048 0.015 1.000
CH2O
CO
CO2
RH
NO2
O3
O3ref
PM1
PM10
PM2.5
Temp
TVOC
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00